



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека


Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Ненецком автономном округе»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ненецком автономном округе»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

|                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Юридический адрес:                                               | 166000 Ненецкий автономный округ,<br>г. Нарьян-Мар,<br>ул. Авиаторов, д. 7 | Аттестат аккредитации испытательного<br>лабораторного центра<br>(испытательной лаборатории)<br>№ RA.RU.21БЦ01 от 22 мая 2017 г. |
| Телефон/факс                                                     | 8(81853)4-36-66/4-30-58                                                    | Действителен до<br>22.05.2022 г.                                                                                                |
| ОКПО 72358003 ОГРН 1058383002094 ИНН 2983002823<br>КПП 298301001 |                                                                            |                                                                                                                                 |

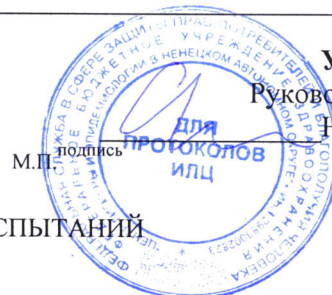

Утверждаю :  
Руководитель ИЛЦ  
Н. С. Фомина

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
№ 223 от 24.12.2018

|                                                                                |                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование пробы (образца)                                                   | Питьевая вода                                                                                          |
| Наименование организации, юридический адрес                                    | МКП «Пустозерское» 166703, Архангельская область, Ненецкий автономный округ, с. Оксино                 |
| Дата и время отбора пробы (образца)                                            | 19.12.2018                                                                                             |
| Дата и время доставки пробы (образца)                                          | 19.12.2018                                                                                             |
| Объект, где проводился отбор пробы (образца) (наименование, фактический адрес) | БВПУ «Чистая вода», Ненецкий автономный округ, с. Оксино                                               |
| Код пробы (образца)                                                            | 223.БХ.19.12.18                                                                                        |
| Дата изготовления                                                              | -                                                                                                      |
| Номер партии                                                                   | -                                                                                                      |
| Объем партии                                                                   | -                                                                                                      |
| Объем пробы                                                                    | -                                                                                                      |
| Тара, упаковка                                                                 | Чистая посуда – санитарно-химическая лаборатория<br>Стерильная посуда – микробиологическая лаборатория |
| НД на методику отбора                                                          | ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31862-2012, ГОСТ 31861-2012                                                      |
| Условия транспортировки                                                        | Автотранспорт от 2 до 6° С                                                                             |
| Условия хранения                                                               | -                                                                                                      |
| Дополнительные сведения                                                        | Производственный контроль                                                                              |

Код пробы (образца): 223.БХ.19.12.18

Микробиологические исследования воды

Начало исследований 19.12.18

Окончание исследований 21.12.18

| № 140 Исследования 19.12.18 |                                             |                        | Окончание исследований 21.12.18 |                                  |                                                                        |
|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Регистрационный №           | Определяемые показатели                     | Результат исследования | Гигиенический норматив          | Единицы Измерения (для граф 3,4) | НД на методы исследований                                              |
| 1                           | 2                                           | 3                      | 4                               | 5                                | 6                                                                      |
| №291                        | Общее микробное число                       | 1                      | Не более 100                    | КОЕ/мл                           | МУК 1.2.1018-01<br>«Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды» |
|                             | Общие колиформные бактерии (ОКБ)            | Не обнаружены          | Отсутствие в 100                | мл                               |                                                                        |
|                             |                                             | -                      | НВЧ в 100                       |                                  |                                                                        |
|                             | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | Не обнаружены          | Отсутствие в 100                | мл                               |                                                                        |
|                             |                                             | -                      | НВЧ в 100                       |                                  |                                                                        |
|                             |                                             |                        |                                 |                                  |                                                                        |

Код пробы (образца): 223.БХ.19.12.18.

Санитарно-гигиенические исследования воды

Начало исследований -19.12.18г.

Окончание исследований – 19.12.18г.

| Регистрационный № | Определяемые показатели          | Результат исследования | Гигиенический норматив | Единицы Измерения (для граф 3,4) | НД на методы исследований |
|-------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 1                 | 2                                | 3                      | 4                      | 5                                | 6                         |
| 2394              | Мутность                         | 0                      | в пределах 1,5-2,0     | мг/дм <sup>3</sup> (по каол.)    | ГОСТ Р 57164-2016         |
|                   | Цветность                        | 2,4±0,7                | не более 30,0          | Градусы                          | ГОСТ 31868-2012           |
|                   | Водородный показатель (рН)       | 6,63±0,2               | в пределах 6-9         | ед. рН                           | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97   |
|                   | Аммиак и ионы аммония (суммарно) | 0,18±0,04              | не более 1,5           | мг/дм <sup>3</sup>               | ГОСТ 33045-2014           |
|                   | Нитриты                          | 0,042±0,021            | не более 3,3           | мг/дм <sup>3</sup>               | ГОСТ 33045-2014           |
|                   | Нитраты                          | 50,0±7,5               | не более 45,0          | мг/дм <sup>3</sup>               | ГОСТ 33045-2014           |
|                   | Окисляемость перманганатная      | <0,25                  | в пределах 5,0-7,0     | мгО/дм <sup>3</sup>              | ГОСТ Р 55684-2013         |
|                   | Хлориды                          | 33,9±5,1               | не более 350,0         | мг/дм <sup>3</sup>               | ГОСТ 4245-72              |
|                   | Сульфаты                         | 132,7±14,6             | не более 500,0         | мг/дм <sup>3</sup>               | ГОСТ 31940-2012           |
|                   | Железо общее                     | 0                      | не более 0,3           | мг/дм <sup>3</sup>               | ГОСТ 4011-72              |

Лицо ответственное за оформление протокола:  
 Специалист по регистрации проб  
 ФБУЗ «ЦГиЭ в НАО»

М. В. Брезкина